

灵台县2所幼儿园和1所小学电采暖设备采购项目更正公告



一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：LM-GXZH-2025-10

原公告的采购项目名称：灵台县2所幼儿园和1所小学电采暖设备采购项目

首次公告日期：2025年5月29日

二、更正信息

更正事项：☒采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：

（一）开标时间

原招标公告及招标文件中投标文件递交截止时间（网上开标时间）：
2025年6月18日9时00分（北京时间）。


现更正为：投标文件递交截止时间（网上开标时间）：2025年6月27日
9时00分。

（二）原文件内容

原第一包招标文件 第四章 技术响应“二、技术要求”：

学校	序号	设备器材	型号	规格及技术参数	数量	单位	备注
中台坨台幼儿园电暖	1	电暖器	2.0KW	额定功率:2000W; 电源: 220V~50Hz; 对流式, 发热体: 镍铬合金, 铝翅片式散热; 颜色: 白色; 外形尺寸: 长*高*厚: 950*500*90mm (±10mm); 电气性能: I 级防护类别; 泄露电流 ≤0.75mA; 试验电压 1250V, 持续 10min 无击穿或闪络; 接触电阻 ≤ 0.1 Ω;	27	个	

采购清单	2	温度控制器/开关		1、工作电压:220V~50Hz; 电流16A; 2、液晶显示屏幕, 支持编程, 支持分时分房间工作、独立控制; 3、尺寸: 86*86mm, 颜色: 白色; 4、可根据所设定温度自动开启和关闭电暖器。			
	3	YJV 地埋电缆及铺设	ZR-yjv22-4*35+1*16	铜芯 (总配电箱-幼儿园建筑)	96	米	包括填入地下服务
	4	铜芯电线	国标	WDZ-BV6mm ²	180	米	
	5	铜芯电线	国标	WDZ-BV4 m ²	300	米	
	6	总配电箱	国标	1. 配置 180A 空开 1 个, , 配置漏电保护、浪涌保护。 2. 箱体为 PB102 型优质冷轧钢板, 厚度 ≥ 1.5 mm, 落地板材厚度 ≥ 2.0 mm。	1	套	
	7	分区域控制箱	国标	1. 配置 100A 空开 1 个, 4A 空开 8 个。 2. 箱体为 PB102 型优质冷轧钢板, 厚度 ≥ 1.5 mm, 落地板材厚度 ≥ 2.0 mm。 3. 箱底距地 1.5m 明装。	1	台	
	8	塑料线槽敷设		塑料线管	200	米	
	9	分户电表		220V, 60A	4	个	
	10	电表箱		6 位表箱	1	个	
	11	辅材		一批	若干		
邵寨	1	电暖器		DPN10-B, 2500W 对流式, 功率:2500W, 散热量:2.5KW, 电源:	159	组	

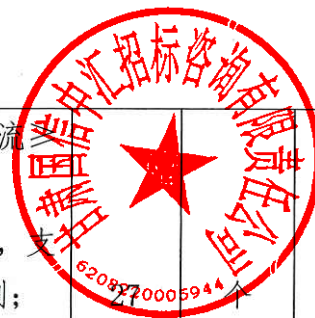

中心幼儿园电暖采购清单			1-220-50, 颜色: 纯白色, 重量: 8.9 kg, 外形尺寸; 长: 980 mm, 宽: 450 mm, 厚度: 80 mm, 发热元件: 镍铬合金, 双管双发热体, 双开关, 自动控温。			
	2	电暖器	DPN6-B, 1500W 对流式, 功率: 1500W, 散热量: 1.5KW, 电源: 1-220-50, 颜色: 纯白色, 重量: 6.0 kg, 外形尺寸; 长: 660 mm, 宽: 450 mm, 厚度: 80 mm, 发热元件: 镍铬合金, 双管双发热体, 双开关, 自动控温。	33	组	
	3	温度控制器/开关	型号: 2-WK8718	182	个	
	4	空调	柜式, 5P.	2	台	
	5	电缆敷设	ZR-yjv22-4*95+1*50(铜芯)	36	米	
	6	电缆敷设	ZR-yjv22-3*16+1*10(铜芯)	140	米	
	7	铜芯线	型号: BV 规格: 10 平方	840	米	
	8	铜芯线	型号: BV 规格: 4 平方	5460	米	
	9	铜芯线	型号: BV 规格: 2.5 平方	3870	米	
	10	配电箱	CDEN4, 内含所需空开等	3	个	
	11	小配电箱	CDEN, 内含所需空开等	2	个	
	12	线槽	规格: 60*40	1200	米	
	13	线槽	规格: 40*24	1500	米	
	14	卡式电表	220V, 60A	16	个	






15	电表箱		9 位		
16	配电柜		型号：内设 630A 刀闸 1 组，带浪涌保护，带电流电压表，8 回路	1	
17	桥架		100*50	280	米
18	箱式变压器		315KVA/10kv， 铜芯。	1	台
19	砼杆		12M	2	根
20	高压电缆		75 平方	60	米
21	其他辅材		包括钢质护套管等其他未列明的材料	1	批
22	报检费			1	批


原第二包招标文件 第四章 技术响应 “二、技术要求”：

学校	序号	地点	货物名称	品牌	规格型号	单位	数量	备注
西屯镇中心小学电暖采购清单	1	综合楼	电暖器		DPN10-B, 2500W 对流式, 功率: 2500W, 散热量: 2.5KW, 电源: 1-220-50, 颜色: 纯白色, 重量: 8.9 kg, 外形尺寸; 长: 980 mm, 宽: 450 mm, 厚度: 80 mm, 发热元件: 镍铬合金, 双管双发热体, 双开关, 自动控温。	组	50	
	2		温度控制器/开关		1、工作电压: 220V~50Hz; 电流 $\geq$ 16A; 2、液晶显示屏幕, 支持编程, 支持分时分房间工作、独立控制; 3、尺寸: 86*86mm, 颜色: 白色; 4、可根据所设定温度自动开启和关闭电暖器。	个	50	
	3		铜芯电缆		ZR-yjv22-4*50+1*25(铜芯)	米	75	包括填入地下服务


4		铜芯线	型号: BV 规格: 4 平方	米	1480	
5		铜芯线	型号: BV 规格: 2.5 平方	米	1300	
6		IC 卡式电表	220V, 60A	个	9	
7		电表箱	6 位	个	2	
8		线槽	规格: 40*24	米	400	
9		桥架	规格按需确定	米	70	
10		配电柜	内设 630A 刀闸 1 组, 带浪涌保护, 带电流电压表, 8 回路	个	1	
11		其他辅材	包括钢质护套管等其他未列明的材料	批	1	
12	北平房	电暖器	DPN8-B, 2000W 对流式, 功率: 2000W, 散热量: 2.0KW, 电源: 1-220-50, 颜色: 纯白色, 重量: 7.2 kg, 外形尺寸; 长: 820 mm, 宽: 450 mm, 厚度: 80 mm, 发热元件: 镍铬合金, 双管双发热体, 双开关, 自动控温。	组	12	
13		温度控制器/开关	1、工作电压: 220V~50Hz; 电流 $\geq$ 16A; 2、液晶显示屏幕, 支持编程, 支持分时分房间工作、独立控制; 3、尺寸: 86*86mm, 颜色: 白色; 4、可根据所设定温度自动开启和关闭电暖器。	个	12	
14		铜芯电缆	ZR-yjv22-4*16+1*9(铜芯)	米	30	
15		铜芯线	型号: BV 规格: 4 平方	米	200	
16		铜芯线	型号: BV 规格: 2.5 平方	米	560	
17		IC 卡式电表	220V, 60A	个	8	
18		电表箱	9 位	个	1	

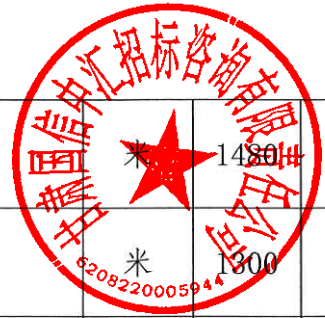

19		配电箱		CDEN4, 内含所需空开等	个	1	
20		线槽		规格: 40*24	米	206	
21		其他辅材		包括钢质护套管等其他未列明的材料	批	1	
22	教职工宿舍	电暖器		DPN8-B, 2000W 对流式, 功率: 2000W, 散热量: 2.0KW, 电源: 1-220-50, 颜色: 纯白色, 重量: 7.2 kg, 外形尺寸; 长: 820 mm, 宽: 450 mm, 厚度: 80 mm, 发热元件: 镍铬合金, 双管双发热体, 双开关, 自动控温。	组	36	
23		温度控制器/开关		1、工作电压: 220V~50Hz; 电流≥16A; 2、液晶显示屏幕, 支持编程, 支持分时分房间工作、独立控制; 3、尺寸: 86*86mm, 颜色: 白色; 4、可根据所设定温度自动开启和关闭电暖器。	个	36	
24		电缆敷设		ZR-yjv22-4*50+1*25(铜芯)	米	135	包括填入地下服务
25		铜芯线		型号: BV 规格: 4 平方	米	1000	
26		铜芯线		型号: BV 规格: 2.5 平方	米	1000	
27		配电箱		CDEN4, 内含所需空开等	个	2	
28		线槽		规格: 40*24	米	1000	
29		IC 卡式电表		220V, 60A	个	24	
30		电表箱		12 位	个	2	
31		桥架		规格按需确定	米	98	
32		其他辅材		包括钢质护套管等其他未列明的材料	批	1	

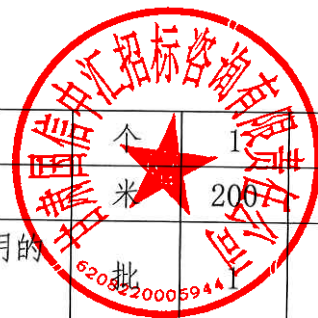

33	门房	电暖器	DPN10-B, 2500W 对流式, 功率: 2500W, 散热量: 2.5KW, 电源: 1-220-50, 颜色: 纯白色, 重量: 8.9 kg, 外形尺寸; 长: 980 mm, 宽: 450 mm, 厚度: 80 mm, 发热元件: 镍铬合金, 双管双发热体, 双开关, 自动控温。			
		温度控制器/开关	1、工作电压: 220V~50Hz; 电流 $\geq$ 16A; 2、液晶显示屏幕, 支持编程, 支持分时分房间工作、独立控制; 3、尺寸: 86*86mm, 颜色: 白色; 4、可根据所设定温度自动开启和关闭电暖器。	个	4	
		铜芯线	型号: BV 规格: 10 平方	米	85	
		铜芯线	型号: BV 规格: 2.5 平方	米	50	
		配电箱	CDEN4, 内含所需空开等	个	1	
		线管	规格: 直径 1.5CM	米	90	
		其他辅材	包括钢质护套管等其他未列明的材料	批	1	
40	师生餐厅	电暖器	型号: DPN10-B, 2500W 对流式, 功率: 2500W, 散热量: 2.5KW, 电源: 1-220-50, 颜色: 纯白色, 重量: 8.9 kg, 外形尺寸; 长: 980 mm, 宽: 450 mm, 厚度: 80 mm, 发热元件: 镍铬合金, 双管双发热体, 双开关, 自动控温。	组	32	

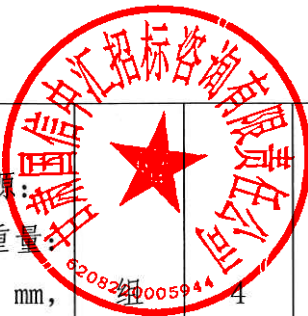

41	温度控制器/开关	1、工作电压:220V~50Hz; 电流16A; 2、液晶显示屏幕, 支持编程, 支持分时分房间工作、独立控制; 3、尺寸: 86*86mm , 颜色: 白色; 4、可根据所设定温度自动开启和关闭电暖器。				
42	电缆敷设	ZR-yjv22-4*35+1*16(铜芯)	米	145	包括填入地下服务	
43	铜芯线	型号: BV 规格: 4 平方	米	1280		
44	铜芯线	型号: BV 规格: 2.5 平方	米	960		
45	配电箱	CDE4, 内含所需空开等	个	2		
46	线槽	规格: 40*24	米	500		
47	桥架	国标, 按照实际确定规格	米	16		
48	其他辅材	包括钢质护套管等其他未列明的材料	批	1		
49	台式变压器	315KVA/10kv, 铜芯。	台	1		
50	砼杆	12M	根	4		
51	JP 综合柜	国标	个	1		
52	高压开关	油式开关	组	1		
53	互感器	国标	组	1		
54	避雷器	电力专用	个	1		
55	横梁	钢质, 通用标准	根	8		
56	高压电缆	75 平方	米	36		
57	其他辅材	未注明, 单必须用的材料	批	1		
58	报检费		批	1		




第一包 招标文件“技术参数要求”:

中台
坨台
幼儿
园



	11	辅材	包括钢质护套管等其他未列明的材料			
邵寨中心幼儿园	1	电暖器	2500W 对流式, 功率:2500W, 散热量:2.5KW, 电源: 1-220-50, 颜色: 纯白色, 重量: 8.9 kg, 外形尺寸; 长: 980 mm, 宽: 450 mm, 厚度: 80 mm, 发热元件: 镍铬合金, 双管双发热体, 双开关, 自动控温。	159	组	
	2	电暖器	1500W 对流式, 功率:1500W, 散热量:1.5KW, 电源: 1-220-50, 颜色: 纯白色, 重量: 6.0 kg, 外形尺寸; 长: 660 mm, 宽: 450 mm, 厚度: 80 mm, 发热元件: 镍铬合金, 双管双发热体, 双开关, 自动控温。	33	组	
	3	温度控制器/开关	1、工作电压:220V~50Hz; 电流 $\geq 16A$; 2、液晶显示屏幕, 支持编程, 支持分时分房间工作、独立控制; 3、尺寸: 86*86mm , 颜色: 白色; 4、可根据所设定温度自动开启和关闭电暖器。	182	个	
	4	空调	柜式, 5P。	2	台	
	5	电缆敷设	ZR-yjv22-4*95+1*50(铜芯)	36	米	
	6	电缆敷设	ZR-yjv22-3*16+1*10(铜芯)	140	米	
	7	铜芯线	BV 规格: 10 平方	840	米	
	8	铜芯线	BV 规格: 4 平方	5460	米	
	9	铜芯线	BV 规格: 2.5 平方	3870	米	
	10	配电箱	内含所需空开等	3	个	
	11	小配电箱	内含所需空开等	2	个	
	12	线槽	规格: 60*40	1200	米	

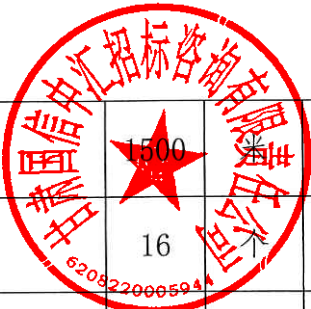

13	线槽	规格: 40*24	1500	米	
14	卡式电表	220V, 60A	16	个	
15	电表箱	9 位	2	个	
16	配电柜	内设 630A 刀闸 1 组, 带浪涌保护, 带电流电压表, 8 回路	1	个	
17	桥架	100*50	280	米	
18	箱式变压器	315KVA/10kv, 铜芯。	1	台	
19	砼杆	12M	2	根	
20	高压电缆	70 平方	60	米	
21	其他辅材	包括钢质护套管等其他未列明的材料	1	批	
22	报检费	/	1	批	

第二包 招标文件“技术参数要求”:

学校	序号	地点	货物名称	技术参数要求	单位	数量	备注
西屯镇中心小学	1	综合楼	电暖器	2500W 对流式, 功率: 2500W, 散热量: 2.5KW, 电源: 1-220-50, 颜色: 纯白色, 重量: 8.9 kg, 外形尺寸(约): 长 980 mm, 宽: 450 mm, 厚度: 80 mm, 发热元件: 镍铬合金, 双管双发热体, 双开关, 自动控温。	组	50	
	2		温度控制器/开关	1、工作电压: 220V~50Hz; 电流 $\geq$ 16A; 2、液晶显示屏幕, 支持编程, 支持分时分房间工作、独立控制; 3、尺寸: 86*86mm, 颜色: 白色; 4、可根据所设定温度自动开启和关闭电暖器。	个	50	
	3		铜芯电缆	ZR-yjv22-4*50+1*25(铜芯)	米	75	包括填入地下




						服务
4		铜芯线	BV 规格: 4 平方	米	1480	
5		铜芯线	BV 规格: 2.5 平方	米	1300	
6		IC 卡式电表	220V, 60A	个	9	
7		电表箱	6 位	个	2	
8		线槽	规格: 40*24	米	400	
9		桥架	规格按需确定	米	70	
10		配电柜	内设 630A 刀闸 1 组, 带浪涌保护, 带电流电压表, 8 回路	个	1	
11		其他辅材	包括钢质护套管等其他未列明的材料	批	1	
12	北平房	电暖器	2000W 对流式, 功率: 2000W, 散热量: 2.0KW, 电源: 1-220-50, 颜色: 纯白色, 重量: 7.2 kg, 外形尺寸(约): 长: 820 mm, 宽: 450 mm, 厚度: 80 mm, 发热元件: 镍铬合金, 双管双发热体, 双开关, 自动控温。	组	12	
13		温度控制器/开关	1、工作电压: 220V~50Hz; 电流≥16A; 2、液晶显示屏幕, 支持编程, 支持分时分房间工作、独立控制; 3、尺寸: 86*86mm, 颜色: 白色; 4、可根据所设定温度自动开启和关闭电暖器。	个	12	
14		铜芯电缆	ZR-yjv22-4*16+1*9(铜芯)	米	30	
15		铜芯线	BV 规格: 4 平方	米	200	
16		铜芯线	BV 规格: 2.5 平方	米	560	



17		IC 卡式电表	220V, 60A			
18		电表箱	9 位	个	1	
19		配电箱	内含所需空开等。	个	1	
20		线槽	规格: 40*24	米	200	
21		其他辅材	包括钢质护套管等其他未列明的材料	批	1	
22	教 职 工 宿 舍	电暖器	2000W 对流式, 功率: 2000W, 散热量: 2.0KW, 电源: 1-220-50, 颜色: 纯白色, 重量: 7.2 kg, 外形尺寸(约): 长: 820 mm, 宽: 450 mm, 厚度: 80 mm, 发热元件: 镍铬合金, 双管双发热体, 双开关, 自动控温。	组	36	
23		温度控制器/开关	1、工作电压: 220V~50Hz; 电流≥16A; 2、液晶显示屏幕, 支持编程, 支持分时分房间工作、独立控制; 3、尺寸: 86*86mm, 颜色: 白色; 4、可根据所设定温度自动开启和关闭电暖器。	个	36	
24		电缆敷设	ZR-yjv22-4*50+1*25(铜芯)	米	135	包括填入地下服务
25		铜芯线	BV 规格: 4 平方	米	1000	
26		铜芯线	BV 规格: 2.5 平方	米	1000	
27		配电箱	内含所需空开等	个	2	
28		线槽	规格: 40*24	米	1000	
29		IC 卡式电表	220V, 60A	个	24	
30		电表箱	12 位	个	2	



	31		桥架	规格按需确定	米	98	
	32		其他辅材	包括钢质护套管等其他未列明的材料	批	1	
	33	门房	电暖器	2500W 对流式, 功率: 2500W, 散热量: 2.5KW, 电源: 1-220-50, 颜色: 纯白色, 重量: 8.9 kg, 外形尺寸(约): 长: 980 mm, 宽: 450 mm, 厚度: 80 mm, 发热元件: 镍铬合金, 双管双发热体, 双开关, 自动控温。	组	4	
	34		温度控制器/开关	1、工作电压: 220V~50Hz; 电流 $\geq 16A$; 2、液晶显示屏幕, 支持编程, 支持分时分房间工作、独立控制; 3、尺寸: 86*86mm, 颜色: 白色; 4、可根据所设定温度自动开启和关闭电暖器。	个	4	
	35		铜芯线	BV 规格: 10 平方	米	85	
	36		铜芯线	BV 规格: 2.5 平方	米	50	
	37		配电箱	内含所需空开等	个	1	
	38		线管	规格: 直径 1.5CM	米	90	
	39		其他辅材	包括钢质护套管等其他未列明的材料	批	1	
	40	师生餐厅	电暖器	2500W 对流式, 功率: 2500W, 散热量: 2.5KW, 电源: 1-220-50, 颜色: 纯白色, 重量: 8.9 kg, 外形尺寸(约): 长: 980 mm, 宽: 450 mm, 厚度: 80 mm, 发热元件: 镍铬合金, 双管双发热体, 双开关, 自动控温。	组	32	
	41		温度控制器/开关	1、工作电压: 220V~50Hz; 电流 $\geq 16A$; 2、液晶显示屏幕, 支持编程, 支持分时分房间工作、独立控制; 3、尺寸: 86*86mm, 颜色: 白色; 4、可根据所设定温度自动开启和关闭	个	32	

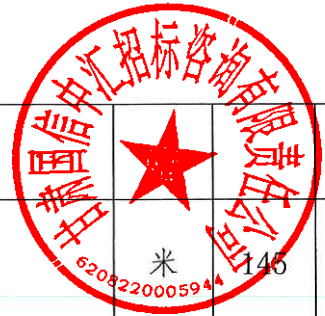

			电暖器。			
42		电缆敷设	ZR-yjv22-4*35+1*16(铜芯)	米	145	包括填入地下服务
43		铜芯线	BV 规格：4 平方	米	1280	
44		铜芯线	BV 规格：2.5 平方	米	960	
45		配电箱	内含所需空开等	个	2	
46		线槽	规格：40*24	米	500	
47		桥架	国标，按照实际确定规格	米	16	
48		其他辅材	包括钢质护套管等其他未列明的材料	批	1	
49	低压电接入及低压电源设备	台式变压器	315KVA/10kv， 铜芯。	台	1	
50		砼杆	12M	根	4	
51		JP 综合柜	国标	个	1	
52		高压开关	油式开关	组	1	
53		互感器	国标	组	1	
54		避雷器	电力专用	个	1	
55		横梁	钢质，通用标准	根	8	
56		高压电缆	70 平方	米	36	
57		其他辅材	未注明，单必须用的材料	批	1	
58		报检费	/	批	1	

三、其他内容不变。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：灵台县教育局

地 址：灵台县东大街73号

联系方式：0933-3823029

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃国信中汇招标咨询有限责任公司

地 址：灵台县西城大道2号电商大厦4楼

联系方式：18719602021

3. 项目联系方式

项目联系人：任先生

电 话：0933-3823029

